



Manual GESPET

Perfil Enfermería

AUDITORÍA DEL DOCUMENTO

Estatus

V: Versión del documento

Fecha: Especificar la fecha de la acción

	V	Fecha	Autor	Descripción de la Versión/Cambios Realizados
Inicial	0.0	28/11/2016	Indra/Cointec	Creación del documento
Actualización	1.0	22/09/2017	Indra/Cointec	Añadido apartado Preconciliación. Cambiado Pie con versión iGestLabGP
Revisión	2.0	11/02/2019	Indra/Cointec	No cambios. Sólo revisión y control de cambios documento según versión iGestlabGP 1.18.05.28.

ÍNDICE

MANUAL GESPET PARA ENFERMERÍA.....	3
CONCILIACIÓN.....	3
Preconciliación	8
IMPRIMIR HOJA DE EXTRACCIÓN.....	9
IMPRIMIR ETIQUETAS	10

MANUAL GESPET PARA ENFERMERÍA

El objetivo del Gestor de Peticiones (GESPET) es gestionar desde SIA las peticiones de analíticas de Laboratorio. Para ello se integran SIA con SIL (Sistema de Información de Laboratorios).

Todas las órdenes que parten desde el aplicativo SIA hacia el SIL son las siguientes:

SOLICITUD DE ANALÍTICA

IMPRESIÓN HOJA DE EXTRACCIÓN

CONCILIACIÓN

IMPRESIÓN ETIQUETAS

CONSULTA/MODIFICACIONES SOLICITUDES DE ANALÍTICA

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

En el presente manual, tan solo describiremos aquellas funcionalidades que afecten al personal de enfermería, es decir: Conciliación, Impresión Hoja Extracción e Impresión de Etiquetas.


CONCILIACIÓN

Este proceso es el encargado de indicar que un paciente ha acudido a la extracción de muestra y ésta se ha realizado. Esto permite que el proceso siga su curso normal.

Existe un proceso previo, implementado por petición expresa, para que el personal del centro pueda avanzar parte del trabajo de la conciliación y que se suele realizar el día anterior a la asistencia del paciente al centro para la extracción. Este proceso se explica al final del presente apartado.

Aplicación origen: **SIA**

Cuando el usuario pulse sobre la opción “Mantenimiento extracciones” en una cita de extracción, o realice una búsqueda con lector, accederá a la pantalla de conciliación de Laboratorios.

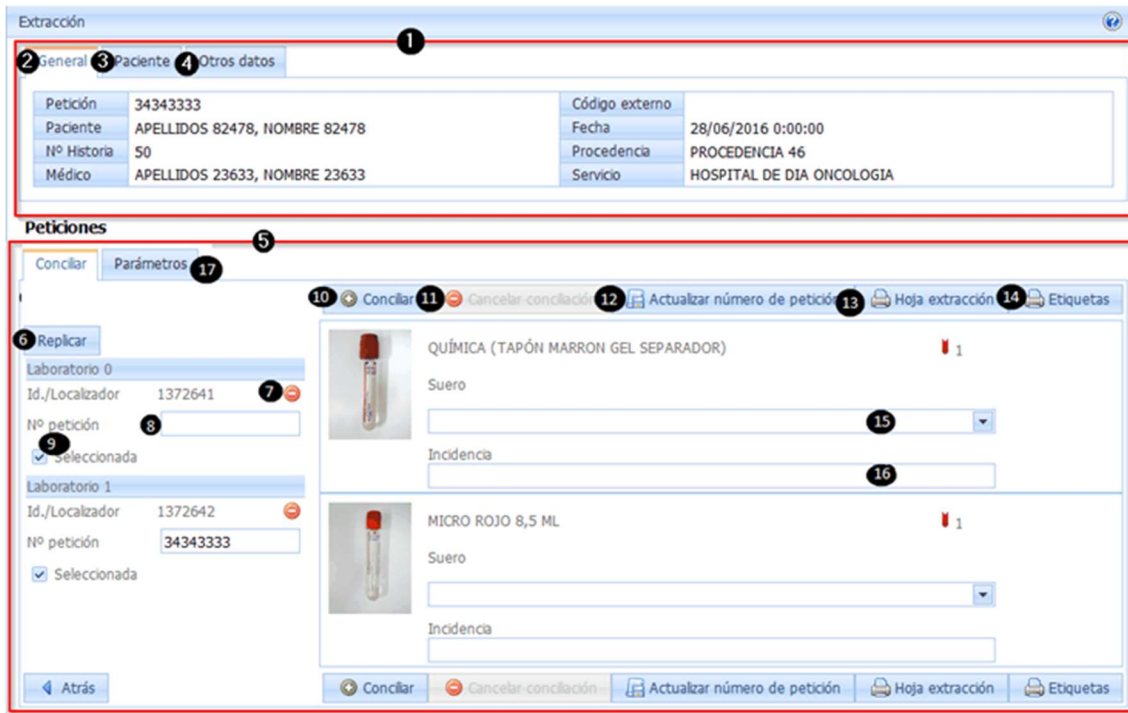


The screenshot shows a web application window titled 'Extracción'. At the top, there are four tabs: 'General' (selected), 'Paciente', and 'Otros datos'. Below the tabs is a table with patient and request information. The 'Peticiones' section below contains a 'Replicar' button and a list of laboratory requests. Each request has a 'Suero' dropdown menu and an 'Incidencia' input field. The interface is annotated with numbered callouts from 1 to 17.

Petición	34343333	Código externo	
Paciente	APELLIDOS 82478, NOMBRE 82478	Fecha	28/06/2016 0:00:00
Nº Historia	50	Procedencia	PROCEDENCIA 46
Médico	APELLIDOS 23633, NOMBRE 23633	Servicio	HOSPITAL DE DIA ONCOLOGIA

- [1]. **Cabecera:** contiene una serie de pestañas que muestran diferente información:
- [2]. **General:** pestaña seleccionada por defecto, muestra información resumida de la petición.
- [3]. **Paciente:** muestra información del paciente. Aparecen datos como la fecha de nacimiento o el NIF del paciente.
- [4]. **Otros datos:** muestra información de la petición que no se encuentra en [2]. Aparecen datos como fecha de registro o diagnóstico de la petición.
- [5]. **Componentes de conciliación:** bajo la "Cabecera" [1] están los controles que permiten realizar las siguientes operaciones sobre las peticiones: conciliar, cancelar conciliación, actualizar número de petición, imprimir hoja de extracción e imprimir etiquetas.
- [6]. **Botón "Replicar":** copia el número del cuadro de texto de la petición cabecera [9] a los cuadros de texto de las otras peticiones que aparecen en pantalla y no están conciliadas. Sirve en el caso que el número de etiqueta sea el mismo para distintos laboratorios (Micro y Bioquímica).
- [7]. **Icono "Estado de petición":** muestra el estado actual de la petición identificada por el localizador que aparece a su izquierda. Color rojo y símbolo menos indica que la petición no está conciliada. Color verde y símbolo más indica que la petición está conciliada.
- [8]. **Cuadro de texto "Nº petición":** este cuadro de texto permite consultar y establecer un número de petición asociado a un localizador.

- [9]. **Check “Seleccionada”**: permite indicar sobre qué peticiones se realizan las operaciones de los botones [11] [12] [13].
- [10]. **Botón “Conciliar”**: realiza la operación de conciliar sobre las peticiones marcadas con el check “Seleccionada” [10] ,que no se encuentran en estado conciliada [8] y que tienen un número de petición válido en su cuadro de texto [9].
- [11]. **Botón “Cancelar conciliación”**: realiza la operación de cancelar conciliación sobre las peticiones marcadas con el check “Seleccionada” [10] y que se encuentren en estado conciliada [8].
- [12]. **Botón “Actualizar número de petición”**: realiza la operación de actualizar el número de petición sobre las peticiones marcadas con el check[10] y que no se encuentran en el estado de conciliadas[8]. Este botón NO CONCILIA, tan solo sirve para realizar una PRECONCILIACIÓN.
- [13]. **Botón “Hoja extracción”**: abre una pestaña nueva y muestra en ella un PDF con la hoja de extracción de la petición o peticiones que se encuentran en pantalla.
- [14]. **Botón “Etiquetas”**: abre una pestaña nueva y muestra en ella un PDF con las etiquetas de la petición o peticiones que se encuentran en pantalla y tienen un número de petición asociado.
- [15]. **Lista “Incidencias codificadas”**: contiene incidencias codificadas, estas incidencias permiten indicar una situación anormal que se ha producido durante la extracción de una forma rápida. Ampliamos la información en el siguiente apartado.
- [16]. **Texto libre “Incidencia”**: permite tanto completar la información de una incidencia codificada como de indicar una incidencia no incluida en la lista de incidencias codificadas [16]. Ampliamos la información en el siguiente apartado.
- [17]. **Pestaña “Parámetros”**: contiene los parámetros de las peticiones. Para aquellos parámetros configurados como obligatorios, en el momento de la conciliación, si no están completados conllevan un salto a esta pestaña [11]. Esta funcionalidad requiere una mayor explicación en el siguiente apartado:

Incidencias

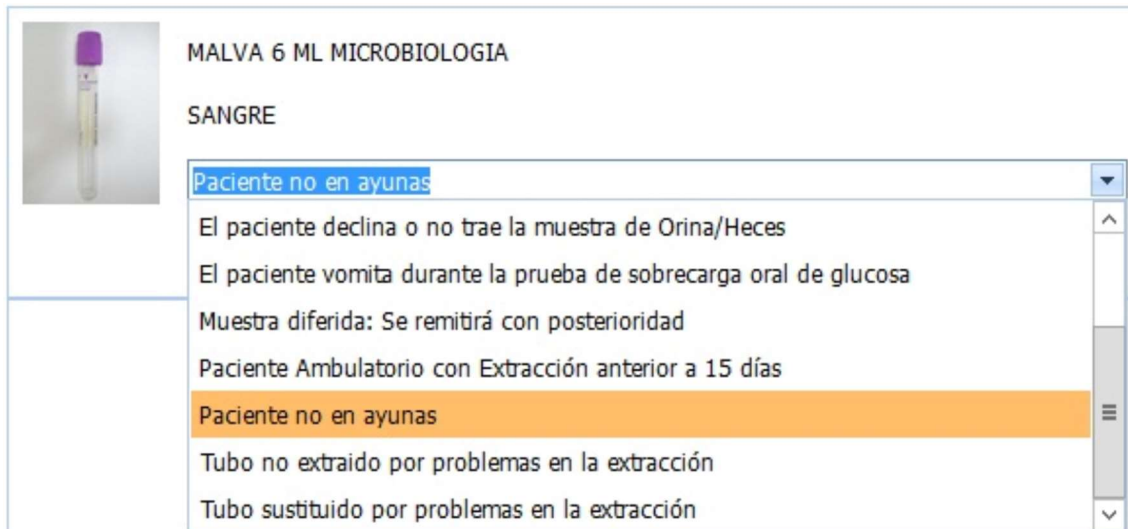

MALVA 6 ML MICROBIOLOGIA

SANGRE

Paciente no en ayunas

El paciente declina o no trae la muestra de Orina/Heces

El paciente vomita durante la prueba de sobrecarga oral de glucosa

Muestra diferida: Se remitirá con posterioridad

Paciente Ambulatorio con Extracción anterior a 15 días


Paciente no en ayunas

Tubo no extraido por problemas en la extracción

Tubo sustituido por problemas en la extracción

Una vez seleccionada la incidencia, se puede introducir un texto explicativo de la misma.

Las incidencias quedan guardadas en el momento en que la petición se concilia.

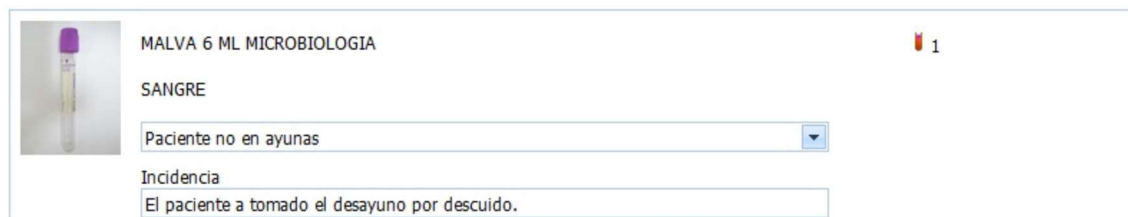

MALVA 6 ML MICROBIOLOGIA

SANGRE

Paciente no en ayunas

Incidencia

El paciente a tomado el desayuno por descuido.

Si se concilia una petición con una incidencia asociada YA NO SE PODRÁ CANCELAR LA CONCILIACIÓN.

Parámetros de pruebas

Estos parámetros aportan información necesaria para el laboratorio y algunos de ellos son requeridos por lo que no se permite continuar la conciliación hasta ser completados.

El siguiente sería un ejemplo de parámetros para 2 pruebas ("Glucosa" y "Cribado"):

Glucosa	
FUMADORA	NO INDICADO
ETNIA <small>Solicitar Etnia. Importante!!</small>	NO INDICADA
F.NACIMIENTO DONANTE DE ÓVULO (OBLIGATORIO en caso de donación)	14/08/2014
CRIBADO PRENATAL PRIMER TRIMESTRE	
FECHA ULTIMA REGLA (dd/mm/aaaa)	14/08/2014
DOWN ANTERIOR	
FUMADORA	NO INDICADO
DIABÉTICA INSULINODEPENDIENTE	
ETNIA <small>Solicitar Etnia. Importante!!</small>	NO INDICADA
PESO (Kg) (DATO OBLIGATORIO)	
FECHA ECOGRAFÍA (dd/mm/aaaa)	14/08/2014
NUMERO DE FETOS	1
CRL (mm)	
TRANSLUCENCIA NUCAL (mm)	
CRL (mm) GEMELAR	
TRANSLUCENCIA NUCAL (mm) GEMELAR	
¿REPRODUCCIÓN ASISTIDA?	NO INDICADO
F.NACIMIENTO DONANTE DE ÓVULO (OBLIGATORIO en caso de donación)	14/08/2014
OTROS DATOS DE INTERES	
Hora de extracción	14/08/2014 13:43:15

Los parámetros aparecen agrupados por pruebas. Y dependiendo del tipo de parámetros el registro de los datos se realiza mediante cuadros de texto libre, selectores de fecha o listas.

14/08/2014

<< < agosto de 2014 > >>

	lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
31	28	29	30	31	1	2	3
32	4	5	6	7	8	9	10
33	11	12	13	14	15	16	17
34	18	19	20	21	22	23	24
35	25	26	27	28	29	30	31
36	1	2	3	4	5	6	7

Hoy Vaciar

NO INDICADO

NO INDICADO


NO

SI

Si alguno de los parámetros requeridos no ha sido completado y se pulsa sobre guardar, el sistema informa mediante un mensaje como el siguiente:

CRIBADO PRENATAL PRIMER TRIMESTRE	
• Parámetro requerido. Introduzca un valor.	
FECHA ULTIMA REGLA (dd/mm/aaaa)	14/08/2014
DOWN ANTERIOR	
FUMADORA	NO INDICADO
DIABÉTICA INSULINODEPENDIENTE	
ETNIA <small>Solicitar Etnia. Importante!!</small>	NO INDICADA
PESO (Kg) (DATO OBLIGATORIO)	
FECHA ECOGRAFÍA (dd/mm/aaaa)	14/08/2014
NUMERO DE FETOS	1
CRL (mm)	
TRANSLUCENCIA NUCAL (mm)	
CRL (mm) GEMELAR	
TRANSLUCENCIA NUCAL (mm) GEMELAR	
¿REPRODUCCIÓN ASISTIDA?	NO INDICADO
F.NACIMIENTO DONANTE DE ÓVULO (OBLIGATORIO en caso de donación)	14/08/2014
OTROS DATOS DE INTERES	
Hora de extracción	14/08/2014 13:43:15

En ocasiones, el mismo parámetro puede encontrarse en diferentes pruebas. En estos casos existe un botón “Replicar” en la cabecera de la prueba. Una vez completados los parámetros de la prueba que tiene el botón, si se pulsa sobre él, los datos introducidos se replican a los mismos parámetros de otras pruebas que se encuentren más abajo.

Al finalizar el proceso de Conciliación, se muestra el siguiente icono  a la derecha de cada localizador.




Tras el cierre de la ventana de la conciliación, la aplicación SIA refrescará la lista de citas pendientes de conciliar.

Preconciliación

Este proceso se usa para adelantar trabajo y que el proceso de conciliación del día siguiente sea lo más ágil posible.

Consiste en indicar para cada extracción el número de Petición que se le va a asignar a dicha solicitud y que viajará a Gespert en el momento de la Conciliación.


El modo de acceso es el mismo que para la Conciliación pero se diferencia en una sola


acción: en vez de pulsar en el Botón “Conciliar”  se pulsará en el Botón “Actualizar Número de petición” . Se puede corregir el número asignado en el campo “Nº petición” siempre que se quiera modificándolo y pulsando después el botón 

IMPRIMIR HOJA DE EXTRACCIÓN


La impresión de una Hoja de extracción de una solicitud de Laboratorio de GESPET se realizará desde:

- Historia Clínica. Peticiones en curso. Opción Imprimir.
- Historia Clínica. Historial de Laboratorio. Opción Imprimir.
- Menú principal. Consultas. Pruebas/Interconsultas. Laboratorio. Opción Imprimir.




- Desde la pantalla de Conciliación del SIL: Se dispone de un botón donde realizar la impresión de la Hoja de extracción: 
- Al finalizar el proceso de citación para extracción, el sistema pregunta al facultativo si quiere imprimir la Hoja de extracción.

La opción imprimir estará disponible mientras la solicitud: está en estado **“SOLICITADA”** (con o sin cita asociada).

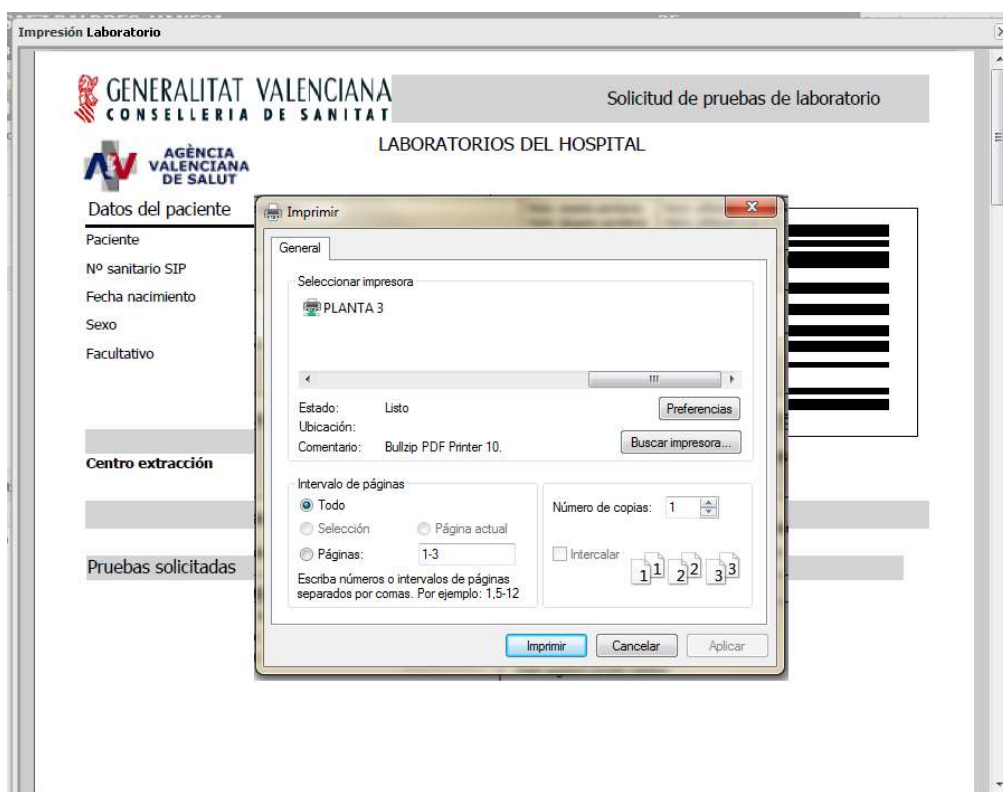

IMPRIMIR ETIQUETAS

La impresión de etiquetas se realizará desde la pantalla de Conciliación de la aplicación del SIL (iGestLab), a través del siguiente Botón  .

Tras pulsarlo, se abre una nueva pestaña con el siguiente formato:

APELLIDOS 430348, NOMBRE 430
07/10/2016 09893265
QUÍMICA (TAPÓN MARRÓN GEL SEPARADOR)



09893265